

**ORDINE degli INGEGNERI della
Provincia di NUORO**

*Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione
Incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione
negli elenchi del Ministero degli Interni*



Dott. Ing. Antonio GIORDANO
*Direttore Vice Dirigente
Comando Provinciale Vigili del Fuoco NUORO*

GLI ADEMPIMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI

D.M. 7.08.2012 Decreto Applicativo della Prevenzione incendi

Nuoro 29.10.2014 – Sala Terfidi Piazza Italia



*Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale NUORO*



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO D.M. 7 Agosto 2012

Gazzetta Ufficiale del 29.8.2012 Serie Generale n. 201

**“Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e
alla documentazione da allegare “**



Struttura del D.M. 7 agosto 2012

Modalità presentazione istanze e documentazione tecnica da presentare

a norma dell'articolo 2 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151:

- **Introduzione Nuove Definizioni;**
- **Definizione delle modalità di presentazione, delle istanze e delle segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi:
Valutazione dei Progetti, Controlli di Prevenzione Incendi, Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, Deroga, Nulla Osta di Fattibilità, Verifiche in Corso d'Opera, Voltura;**
- **Raccordo con il SUAP;**
- **Definizione delle modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di prevenzione incendi.**





INTRODOTTE DAL DECRETO (D.M. 7 agosto 2012)

1. Introduzione ***Nuove Classificazioni***;
2. Introduzione del concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio;
3. Introduzione ***Approccio Ingegneristico***;
4. Introduzione della ***Voltura di Attività***;





INTRODOTTE DAL DECRETO (D.M. 7 agosto 2012)

La differenza rispetto al Decreto 04 Maggio 1998 risulta essere la necessità di presentare **l'Asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la Conformità dell'Attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio**, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al Decreto, atte a comprovare che **gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte**, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio (analogamente a quanto previsto dal Decreto 04 Maggio 1998).





INTRODOTTE DAL DECRETO (D.M. 7 agosto 2012)

Quanto previsto dagli *articoli 2 e 3 del Decreto 04 Maggio 1998* che riguardavano la domanda di **Sopralluogo ai fini del Rilascio del CPI e la DIA**, è stato sostituito **dall' articolo 4 del Decreto 07 agosto 2012 riguardante la SCIA.**

Si prevede che :

- **I sopralluoghi** per le attività ricadenti nelle **categorie A e B saranno a campione;**
- Le attività ricadenti nella **categoria C saranno oggetto di sopralluogo entro 60 gg dalla presentazione della SCIA.**





INTRODOTTE DAL DECRETO (D.M. 7 agosto 2012)

Il decreto prevede inoltre la descrizione della modalità di presentazione delle domande per:

L'istanza di Nulla Osta di Fattibilità (prevista dal DPR 151), che deve prevedere l'indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;

L'istanza di Verifiche in Corso d'Opera (prevista dal DPR151), contenente l'indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di verifica in corso d'opera e, per le attività ricadenti nelle **categorie B e C**, i riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando;



Voltura (non prevista dal DPR 151), con cui chi subentra indicherà semplicemente la non variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto precedentemente segnalato al Comando.



Modulistica da adottare nel rispetto del D.M. 7 agosto 2012

Valutazione
dei
progetti

- **PIN 1-2012 Valutazione Progetto:**
Istanza di Valutazione del Progetto

Segnalazione Certificata di Inizio
attività : **SCIA**

- **PIN 2-2012 S.C.I.A.:**
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- **PIN 2.1-2012 Asseverazione:**
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- **PIN 2.2-2012 - Cert. REI:**
Certificazione di resistenza al fuoco
- **PIN 2.3-2012 - Dich. Prod.:**
Dichiarazione inerente i prodotti
- **PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:**
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- **PIN 2.5-2012 - Cert. Imp.:**
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
- **PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:**
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
- **PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:**
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
- **PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione:**
Attestazione per depositi di gpl
- **PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:**
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
- **Dichiarazione di rispondenza:**
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)



Modulistica da adottare nel rispetto del D.M. 7 agosto 2012

Nulla Osta
di
Fattibilità

- PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:
Istanza di nulla osta di fattibilità

Verifica in
corso
d'opera

- PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:
Istanza di Verifica in corso d'opera.

Voltura


- PIN 7-2012 Voltura:
Istanza di Voltura.



ISTANZA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (D.M. 7 agosto 2012)



La domanda di **Parere di Conformità** sui progetti è sostituita dall'istanza di Valutazione dei Progetti da sottoporre al Comandante attività di **cat. B e C.**

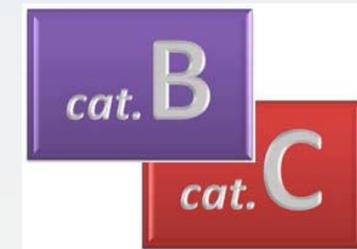

I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.



ISTANZA VALUTAZIONE DEI PROGETTI (D.M. 7 agosto 2012)



Per le attività di **Categoria B e C** l'istanza deve contenere:



- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

All'istanza sono allegati:

- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto;
- attestazione di versamento degli oneri



Documenti da Allegare all'Istanza Valutazione Progetti

(Allegato I del D.M. 7 agosto 2012)

La **documentazione tecnica** di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate **nell'Allegato I del DPR 01 agosto 2011, n.151** e deve consentire di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

La documentazione, così come individuato nell'Allegato I, deve contenere:

- ***Relazione tecnica.***
- ***Elaborati grafici.***



Documenti da Allegare all'Istanza Valutazione Progetti

(Allegato I del D.M. 7 agosto 2012)

Per le attività **non regolate da specifiche disposizioni antincendio** è necessario allegare:

- **Relazione tecnica contenente:**
 - Individuazione dei pericoli di incendio;
 - Descrizione delle condizioni ambientali;
 - Valutazione qualitativa del rischio incendio;
 - Compensazione del rischio incendio;
 - Gestione dell'emergenza.

- **Elaborati grafici:**
 - Planimetria generale;
 - Piante;
 - Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici.



Documenti da Allegare all'Istanza Valutazione Progetti

(Allegato I del D.M. 7 agosto 2012)

Per le attività **regolate da specifiche disposizioni antincendio**, la Relazione Tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi (Regole Tecniche ovvero norme verticali):

- **Relazione tecnica contenente:**
Il rispetto della regola tecnica
- **Elaborati grafici:**
Planimetria generale;
Piante;
Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici.



Documenti da Allegare all'Istanza Valutazione Progetti

(Allegato I del D.M. 7 agosto 2012)



Nel caso di utilizzo **dell'Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio**, la documentazione tecnica deve essere integrata con le direttive per l'attuazione all'approccio ingegneristico alla prevenzione incendi secondo quanto stabilito nell'Allegato al **Decreto del 09 maggio 2007**:

- **Definizione del progetto;**
- **Individuazione dei livelli di prestazione;**
- **Individuazione degli scenari di incendio di progetto;**
- **Scelta dei modelli;**
- **Risultati delle elaborazioni;**
- **Individuazione del progetto finale;**
- **Documentazione di progetto;**
- **Documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.**



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Documenti da Allegare all'Istanza Valutazione Progetti

(Allegato I del D.M. 7 agosto 2012)

mod. PIN 1 - 2012

Novità

Documentazione
Tecnico - Progettuale

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO PAG. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
---------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Il sottoscritto _____
Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
nella sua qualità di _____
indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
della _____
qualifica rivestita (notulare, legale rappresentante amministratore, etc.) _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
con sede in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
responsabile dell'attività sotto indicata _____

CHIEDE
ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO
per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____

sita in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:
Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____
con Ufficio in _____
indirizzo _____ n. civico _____
c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Relazione Tecnica

Elaborati Grafici



Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA

(Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

Alla segnalazione è allegata **l'asseverazione**, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

Con l'asseverazione devono essere inoltre presentati:

- **certificazioni e dichiarazioni** atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio (Allegato II);
- **per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici**, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nella documentazione da presentare per l'istanza di valutazione dei progetti (Allegato I)



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012
Prodotti e Materiali Classificati ai fini della **Reazione e della Resistenza
al Fuoco** e dispositivi di apertura delle porte)

La documentazione, relativa ai prodotti e ai materiali classificati ai fini della resistenza al fuoco e ai dispositivi di apertura delle porte, "è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE".



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

Prodotti e Materiali Classificati ai fini della **Reazione e della Resistenza al Fuoco** e dispositivi di apertura delle porte)

Nel fascicolo che **il titolare** è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando, potranno essere contenute le “**Dichiarazioni di Conformità dei Prodotti Omologati**”, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, **le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori** e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni.



Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

IMPIANTI

Il Decreto ricorda che sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio i **seguenti impianti**:

- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;



Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

IMPIANTI

Il Decreto ricorda che sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio i **seguenti impianti**:

- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- controllo del fumo e del calore;
- rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.



Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

IMPIANTI

Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel **campo di applicazione del decreto del 22 gennaio 2008, n. 37** e successive modificazioni, la "documentazione è costituita dalla **dichiarazione di conformità** di cui all'articolo 7 del citato Decreto".

Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte invece del fascicolo già menzionato da tenere a disposizione in caso di controlli o sopralluoghi.

Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ma **non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37** e successive modificazioni, la documentazione " è costituita da una **dichiarazione, a firma dell'installatore**, di **corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto.**



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

IMPIANTI

Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una **certificazione**, a firma di professionista antincendio, **di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto**.

Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto".



Documenti da Allegare all'Istanza di SCIA (Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

La documentazione relativa ai prodotti e agli elementi costruttivi è costituita da certificazione/i di **resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio**.

Certificazione che "deve riferirsi **alle effettive caratteristiche riscontrate in opera** relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc".

Il **Decreto** indica inoltre che il **Titolare** dell'attività è tenuto a rendere disponibile in apposito **fascicolo**, per eventuali controlli del Comando, altri documenti come le relazioni di calcolo integrali, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova", gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e "quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi".



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11 e Allegato II del D.M. 7 agosto 2012

Documentazione da Presentare

mod. PIN 2 – 2012 -SCIA



Rif. Pratica VV.F. n. _____ Spazio per protocollo _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____
provincia

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
 AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____
Cognome Nome

domiciliato in _____
indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ C.F. _____
provincia Telefono codice fiscale della persona fisica

_____ Fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata.
 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

ai progetti approvati dal Comando VV.F. _____ in data _____ prot. n. _____
(solo per attività di cat B e C)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata _____ in data _____ prot. n. _____
(per attività di cat. A)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata _____
(per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui art. 4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(Usare con il riquadro di intestazione)

SEGNALA
 ai sensi dell' art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151
 l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ Comune _____ provincia _____ telefono _____

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat: _____

Dichiarazione e Certificazioni



Relazione Tecnica ed elaborati grafici per cat. A



Sigla del responsabile dell'attività



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11 e Allegato II del D.M. 7 agosto 2012

Documentazione da Presentare

mod. PIN 2 – 2012 -SCIA



*Nella prima pagina sono esplicitati i riferimenti alla documentazione progettuale rispetto alla quale il Responsabile dell'attività presenta la segnalazione: progetti approvati dal Comando VV.F. **per attività di cat B e C**, documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione per attività di **cat. A** e documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione per attività di **cat. A,B,C** in caso di modifiche di cui art. 4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.*

È precisato, con nota a margine, che in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, deve essere allegata anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

S.C.I.A. (art. 4 DPR 151/11 e Allegato II del D.M. 7 agosto 2012

Documentazione da Presentare

mod. PIN 2 – 2012 -SCIA



Rif. Pratica VV.F. n. _____ Spazio per protocollo _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

provincia _____

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____ Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ Telefono _____ codice fiscale della persona fisica _____
nella sua qualità di _____ qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____
della _____ ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività sotto specificata,
conscio delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

ai progetti approvati dal Comando VV.F. _____ in data _____ prot. n. _____
(solo per attività di cat B e C)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata _____
(per attività di cat. A)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata _____
(per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui all'art. 4 del DPR 151/11, o di un comportamento aggravato delle precedenti condizioni di sicurezza)

Inizio dell'esercizio dell'attività

SEGNALA
ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____
sita in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ telefono _____

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

MOD. PIN 2-2012 SCIA

PAG. 2

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima. Allega² alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

Impegno ad osservare gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ricevuta presentazione della SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n. 151, ho sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.

Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data ___/___/___ Firma _____



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

ASSEVERAZIONE (art. 4 DPR 151/11 e Allegato II del D.M. 7 agosto 2012

mod. PIN 2.1 – 2012 -Asseverazione



Il Tecnico

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

Assevera

la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.



ASSEVERAZIONE (art. 4 DPR 151/11 e Allegato II del D.M. 7 agosto 2012)

Rif. Pratica VV.F. n. _____

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale		Cognome		Nome	
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio		n. iscrizione			
con ufficio in		provincia		n. civico	
c.a.p.		indirizzo		indirizzo	
fax		indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente

relativi all'attività

Responsabilità penali		n. iscrizione		n. civico	
sita in		indirizzo		c.a.p.	
comune		provincia		telefono	

Individuata/e¹ ai n.

sotto classe/ cat.:		n. progetto		n. progetto	
---------------------	--	-------------	--	-------------	--

- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche di progetto;
- la documentazione tecnica di seguito indicata:
 - progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) in data _____ pro. n. _____
 - documentazione tecnica di progetto allegata (per attività di cat. A) in data _____ pro. n. _____
 - documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) (barrare con il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi coerenti con l'attività;
- la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi.

**ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO**

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)

La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all' eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.

1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Relazione tecnica** (n. atti: _____) ed elaborati grafici (n. elaborati: _____) di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.
- Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio** Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

- n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni modello può riferirsi a più elementi)

3. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

- n° _____ (n° totale dei modelli allegati - ogni documento può riferirsi a più prodotti)

4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO COSI' DISTINTE:

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE/CONDIZIONAMENTO redatte sul modello mod. DICH.IMP. (DI);
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT.IMP (CI).

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni caso, anche se non viene richiesto il relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

- | | (DC) | (DI) | (CI) |
|--|-------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> 4.I) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.II) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.III) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.IV) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.V) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.VI) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.VII) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| CONTROLLO DEL FUMO E CALORE; | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.VIII) n° _____ | _____ | _____ | _____ |
| RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME; | | | |

**Distinta delle
dichiarazioni e
certificazioni**

Segna del professionista




DICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONI

Dichiarazioni e certificazioni da allegare alla asseverazione

Modello	Denominazione
CERT.REI.2012	Certificazione di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza fuoco
DICH.PROD.2012	Dichiarazione su prodotti ai fini: - Reazione al fuoco dei materiali; - Resistenza al fuoco delle porte; - Dispositivi di apertura delle porte
Fac – simile Ministero dello Sviluppo Economico (DC)	Dichiarazione di conformità/rispondenza ➤ Impianti <i>ricadenti</i> nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n.37
DICH. IMP.2012 (DI)	dichiarazione di corretta installazione e funzionamento ➤ impianti <i>non ricadenti</i> nel D.M. 22/01/2008 n.37 - con progetto –
CERT. IMP.2012 (CI)	certificazione di rispondenza e funzionalità per: ➤ impianti <i>non ricadenti</i> nel D.M. 22/01/2008 n.37 - in assenza di progetto – ➤ impianti - eseguiti prima del 27/03/2008 in caso di assenza o smarrimento della D. C. - resa da professionista ex L.818/84 con requisiti art. 7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n.37 (iscrizione all'albo da 5 anni con specifiche competenze nel settore impiantistico cui si riferisce la certificazione)



Caso particolare: modifiche alle attività

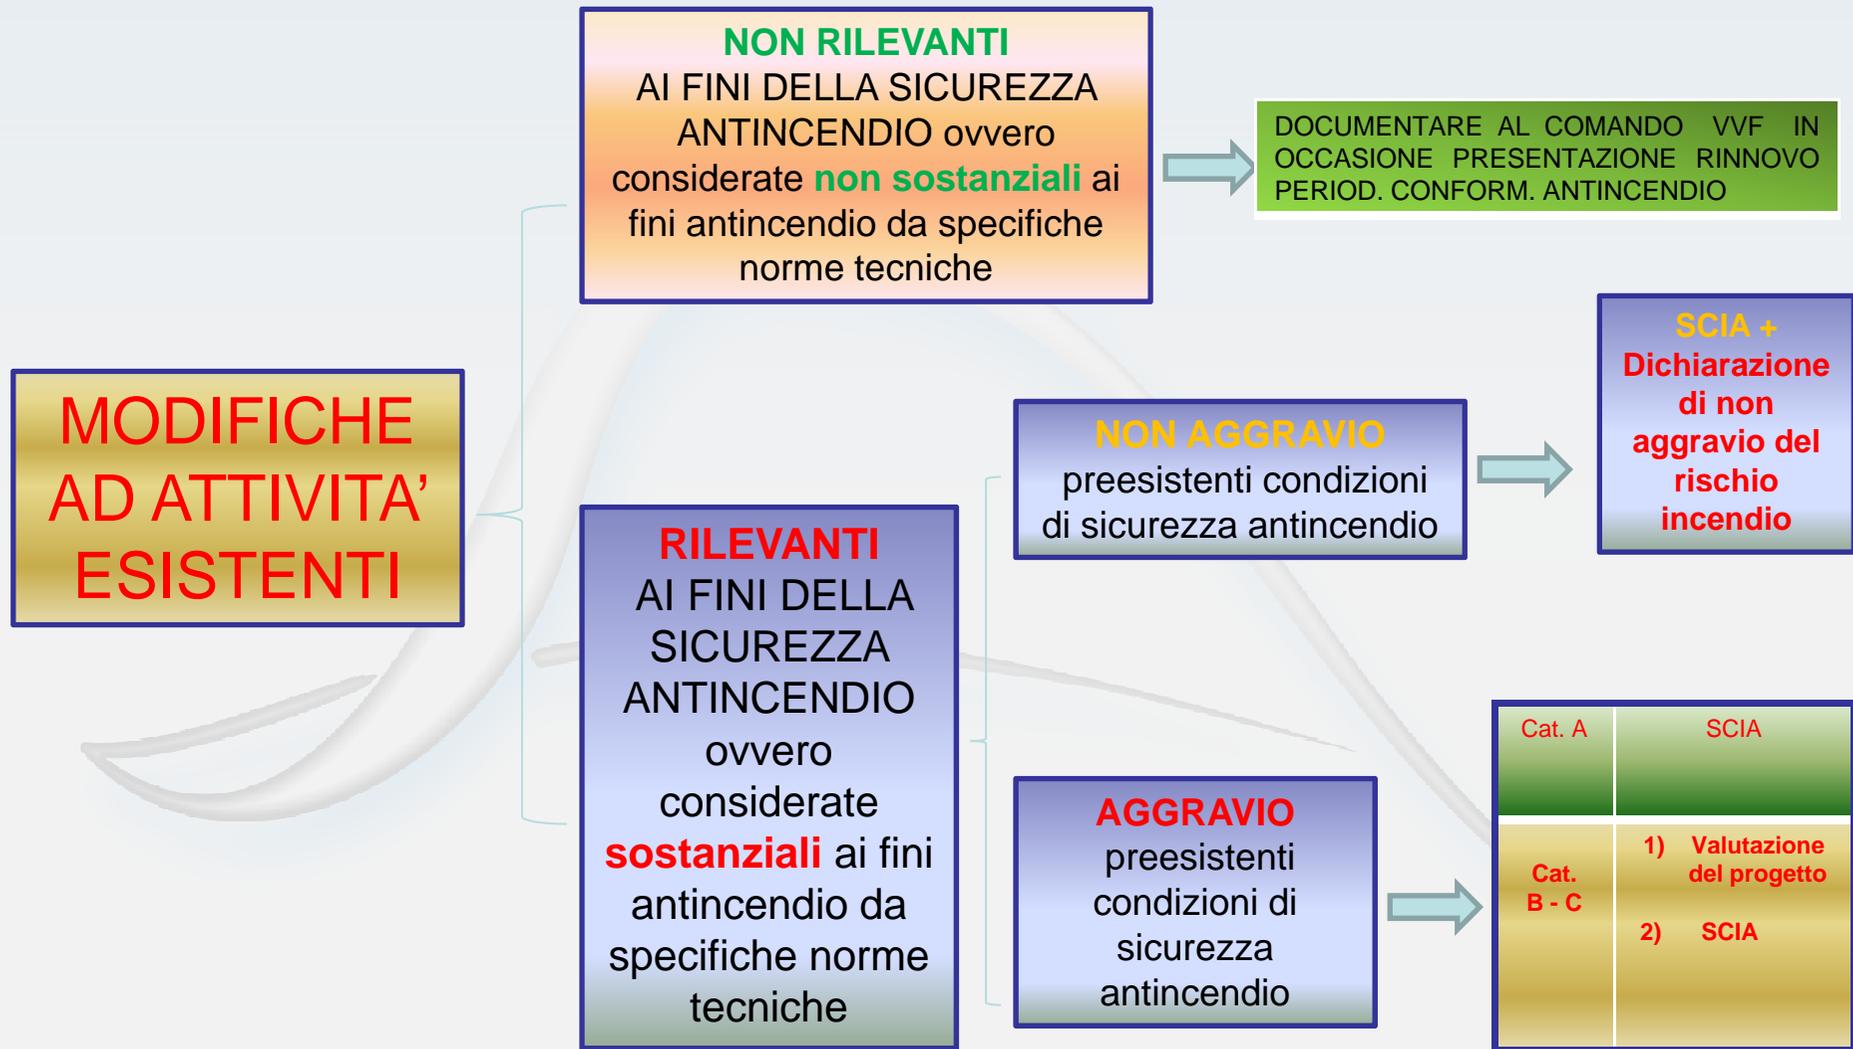

Caso particolare: modifiche alle attività

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none">i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none">i. incremento della potenza o della energia potenziale ;ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.
D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none">i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali .v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none">i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Rinnovo di Conformità Antincendio



La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

Alla richiesta di rinnovo sono allegati:

- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- attestazione di versamento degli oneri.



Novità introdotte dal D.M. 7 Agosto 2012 in termini di Prevenzione Incendi

Rinnovo di Conformità Antincendio



Anche per la richiesta di rinnovo della conformità antincendio sarà, pertanto, necessaria **l'ASSEVERAZIONE** da parte del professionista antincendio, attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Ciò comporterà che il privato assumerà maggiori responsabilità, che ricadranno anche sul Professionista.

E' prevedibile, perciò, che il costo del progetto e dell'assistenza del professionista risentirà di questo surplus di responsabilità.



Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

mod. PIN 3 – 2012 Rinnovo

Rif. Pratica VV.F. n. _____ Spazio per protocollo _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Provincia _____

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____ cognome _____ nome _____
domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____ Indirizzo di posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____ qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____
della _____ ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
provincia _____ telefono _____
fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____ Indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività e/o amministratore della stessa, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

➤ l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato, con la/e SCIA¹ presentate _____ Data presentazione _____
_____ Data presentazione _____
_____ Data presentazione _____

relative e/o ricomprese all'attività principale di: _____ tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.) _____
sita in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ telefono _____

individuata² al n./sotto classe/ cat. _____ e comprendente anche le attività di cui ai nn./sotto classe/cat. _____

➤ di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;

➤ di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Allega³ "Asseverazione"³¹, a firma di professionista antincendio;

Non allega³ "Asseverazione"³¹, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

Sigla del responsabile dell'attività

Assenza di variazioni nel quinquennio precedente alla data della richiesta di rinnovo

Mod. PIN 3.1 Asseverazione

Rif. Pratica VV.F. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

provincia _____

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio _____ Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____ n° codice iscrizione M.I. _____
con ufficio in _____ via - piazza _____ n. civico _____
c.a.p. _____ comune _____ telefono _____

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

_____ tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.) _____
sita in _____ via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA¹: _____
_____ a firma di _____
_____ Data presentazione _____ Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività _____
_____ Data presentazione _____

ha effettuato in data: _____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi e di tutti gli altri elementi della protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

A-IMPIANTO/I FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESCLUSIONE DEL FUMO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS, INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

SEGNALEZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

ALTRO, SPECIFICARE: _____

⁽³⁾ con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.
(barrare con il riquadro di interesse)

Sigla del professionista

Professionista antincendio

Certifica l'efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione antincendio



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 8 DPR 151/11)



Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento

I responsabili delle attività di **Categorie A, B e C**, possono richiedere al **Comando visite tecniche**, da effettuarsi nel corso dell'opera.

La richiesta va presentata allegando l'attestato del versamento.

Termine di Risposta 30 giorni



Asseverazione per rinnovo

Rif. Pratica VV.F. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio _____
iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____
con ufficio in _____
_____ via - piazza _____ n. civico _____
_____ c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

_____ tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)
sita in _____ via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____
_____ comune _____ provincia _____ telefono _____
soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA¹:
_____ a firma di _____
Data presentazione _____ Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività _____
_____ a firma di _____
Data presentazione _____ Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività _____

ha effettuato in data: _____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

- ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS, INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 ALTRO, SPECIFICARE:

⁽²⁾ con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con il riquadro di interesse)

B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL'ALLEGATO, "Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione"

- _____

(barrare con il riquadro di interesse)

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

Sigla del professionista



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR 151/11)



Il decreto **07 agosto 2012** prevede che la domanda di deroga debba contenere la descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

Inoltre in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I integrata da **una valutazione sul rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per **l'attuazione del SGSA.**



Deroga: documentazione da allegare

mod. PIN 4 – 2012 Deroga

Documentazione
tecnico - progettuale

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
--------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____
Provincia _____

Il sottoscritto _____
domiciliato in _____
Indirizzo _____ C.F. _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ comune _____
fax _____ indirizzo _____ posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo _____ posta elettronica certificata _____
responsabile dell'attività _____
sita in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

La/le attività oggetto di deroga (barrare con il riquadro di interesse):

risultano individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____; _____; _____;

non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

RIVOLGE ISTANZA
ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

DEROGA

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i.
In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

relazione tecnica

(Integrata con **valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecnico-gestionali compensative**)



Elaborati Grafici



Deroga

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
------------------------------------	-----------------------	---

DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ Provincia

Il sottoscritto _____
Cognome Nome

domiciliato in _____
Indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ C.F. _____
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

_____ fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune _____ provincia _____ telefono _____

La/le attività oggetto di deroga (barrare con il riquadro di interesse):

- risultano individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____; _____; _____;
- non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

RIVOLGE ISTANZA

ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

DEROGA

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

Attività n. ____ Disposizione ____ <small>legge, decreto ecc.</small>	Descrizione della situazione da derogare	
Articolo/ Punto _____	Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare
<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>	<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>	<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>

Attività n. ____ Disposizione ____ <small>legge, decreto ecc.</small>	Descrizione della situazione da derogare	
Articolo/ Punto _____	Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare
<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>	<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>	<small>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</small>

Nel caso in cui le attività e/o i punti da derogare siano più di 2 allegare ulteriore copia della seconda facciata MOD. PIN 4 2012.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, integrati da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: _____)
- Elaborati grafici (n. elaborati: _____)

Nulla osta di fattibilità

mod. PIN 5 – 2012 NOF

Rif. Pratica VV.F. n. _____ Spazio per protocollo _____ marca da bollo (solo sull'originale)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Provincia _____

Il sottoscritto _____ Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____
responsabile dell'attività sotto indicata _____

Indicare gli aspetti di prevenzione incendi per i quali si chiede il parere preliminare

CHIEDE
ai sensi dell'art. 8 del DPR 01/08/2011 n. 151 il
NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____ tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____
sita in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

Le attività oggetto della istanza sono individuate³ ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:
Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____
con Ufficio in _____ indirizzo _____ n. civico _____
c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Documentazione
tecnico - progettuale, limitatamente agli
aspetti di prevenzione incendi oggetto
dell'istanza

Relazione tecnica



elaborati grafici



Voltura

mod. PIN 5 – 2012

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Provincia

DICHIARAZIONE PER VOLTURA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____
cognome _____ nome _____
domiciliato in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ codice fiscale della persona fisica _____
C.F. _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, proprietario, gestore, etc.) _____
della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
con sede in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa

DICHIARA
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà

di essere subentrato, a seguito di: _____
quale responsabile dell'attività _____
indicare tipo e riferimento del subentro
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.) _____
sita in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ telefono _____
identificata con numero di pratica VV.F.: _____
individuata/e¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale:

a) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;

Assunzione degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività

b) che le condizioni relative alla sicurezza antincendio dell'attività, non hanno subito variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando e che la documentazione tecnica relativa alla stessa è raccolta in apposito fascicolo custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

INVIO / PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN FORMA CARTACEA



Le istanze e le segnalazioni sono presentate, ove consentito dalle disposizioni vigenti, in forma cartacea in **duplice copia**.

La documentazione tecnico progettuale allegata alle suddette istanze e segnalazioni è presentata in forma cartacea in singola copia

Fa eccezione il caso delle Deroghe per la quali l'istanza e la documentazione deve essere presentata in **duplice copia**

Il Comando restituisce al richiedente la copia prodotta in carta semplice delle istanze presentate ai sensi del presente decreto, con l'indicazione della data di presentazione e del numero di protocollo.



Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco



grazie



*Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale NUORO*

