

D.M. 3 agosto 2015

1

**APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI
PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139**

**STRATEGIA ANTINCENDIO
CAPITOLO S.1
REAZIONE AL FUOCO**

ESEMPIO

Verifica dei parametri caratterizzanti i Livelli di Prestazione

Il livello risulta definito in base al solo profilo di Rischio Vita

ESEMPIO

$$R_{vita} = B2$$

Attribuisco il livello necessario per le vie di esodo dell'attività

III

Attribuisco il livello necessario per gli altri ambienti dell'attività

II

Applico le Soluzioni Conformi:

I materiali lungo le vie di esodo devono appartenere al gruppo: **GM2**


I materiali installati negli altri ambienti devono appartenere al gruppo: **GM3**

Gruppi di Materiali



- **Vie di Esodo:**
 - Presenza di un controsoffitto e di un rivestimento parete su un solo lato del percorso.
 - Presenza di un tendaggio in corrispondenza dell'accesso ad un atrio.
- **Altri ambienti:**
 - Presenza di sedili imbottiti all'interno della sala riunioni.
 - Presenza di un pavimento galleggiante con superficie calpestabile.
 - Presenza di una parete divisoria interna.

Soluzioni Conformi – Vie di Esodo

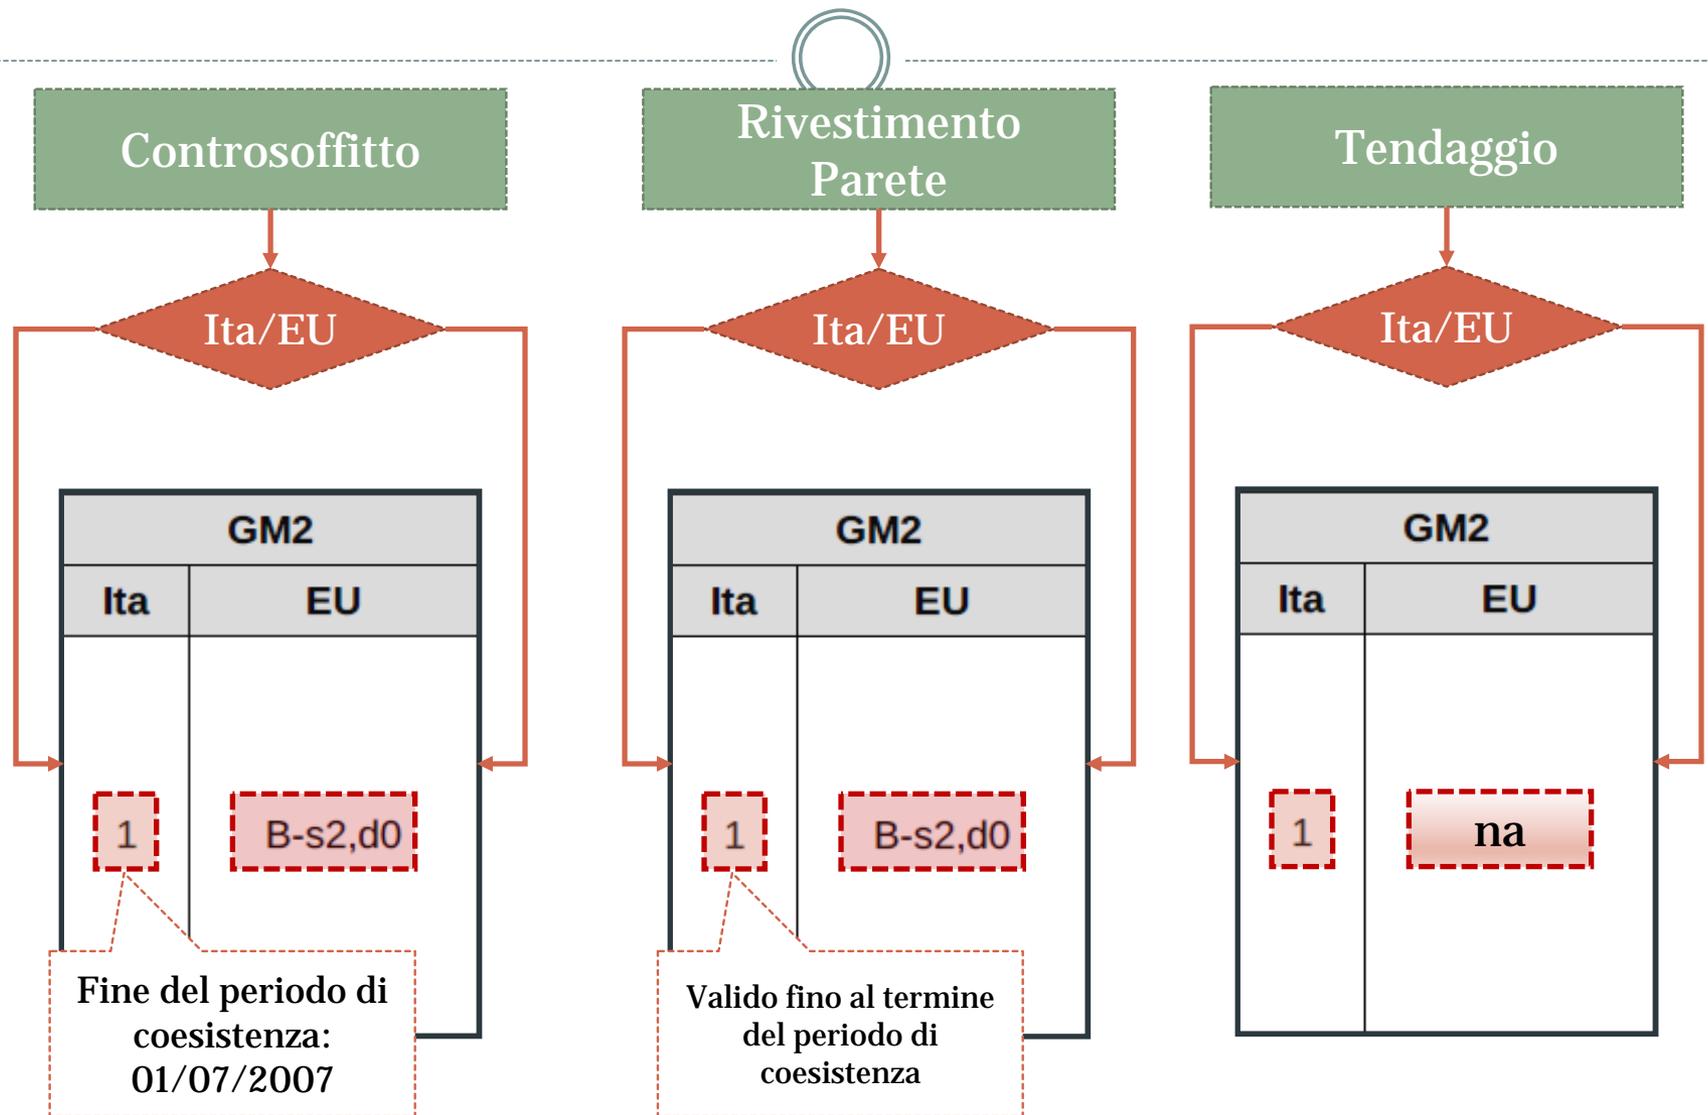

Soluzioni Conformi – Altri ambienti

